A2	PLAN DE LA CUVE DE STOCKAGE DE 10 m³
DOE 02/03/2015	THERMES DE ROYAT

LARGIER TECHNOLOGIE
Génie climatique
Tel: 04 75 37 42 29
Fax: 04 75 37 68 22
E-mail:contact@largier-technologie.fr

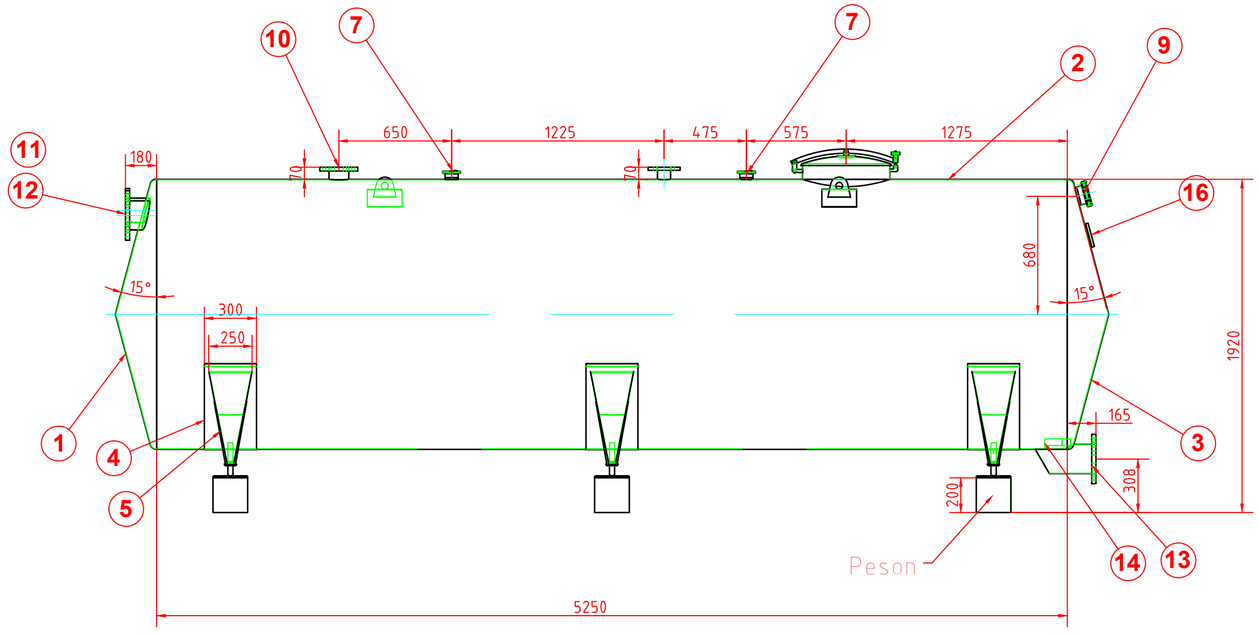

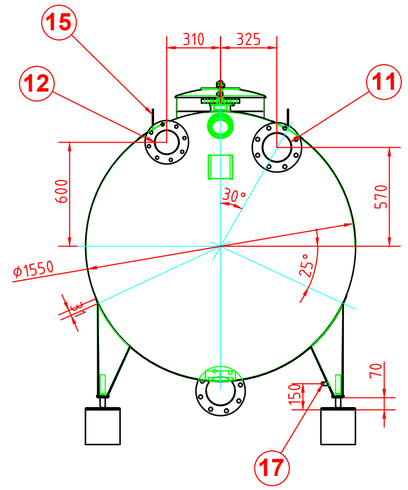

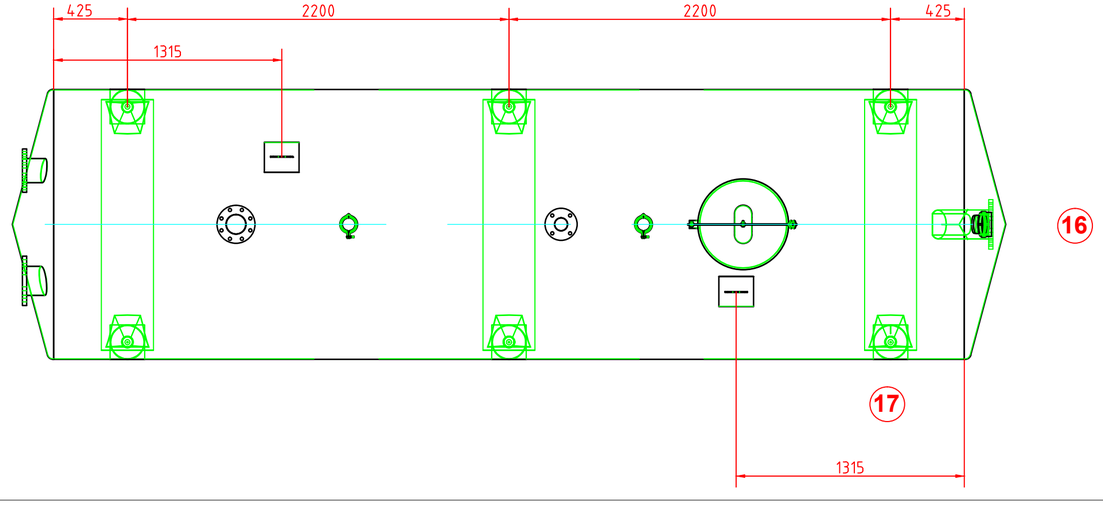

REP	QTE	DESIGNATION
17	1	PATTE DE MISE A LA TERRE.PLAT 20 X 3 LG.50
16	1	PLAQUE DE FIRME
15	2	ANNEAU DE LEVAGE + FOURRURE ép.3
14	1	ANTI VORTEX.PLAT 50 X 3 LG.200
13	1	VIDANGE.TUBE DIAM.168.3 X 2 + BRIDE PLATE A SOUDER PN16 DN150
12	1	REMPLISSAGE.TUBE DIAM.139.7 X 2 + BRIDE PLATE A SOUDER PN16 DN125
11	1	TROP PLEIN.TUBE DIAM.168.3 X 2 + BRIDE PLATE A SOUDER PN16 DN150
10	1	NIVEAU ULTRASON.TUBE DIAM.114.3 X 2 + BRIDE P.A.S PN16 DN100
9	1	HUBLOT DN100.NEZ FILETE + VERRE + ECROU 104 SMS
8	1	EVENT.TUBE DIAM.76.1 X 2 + BRIDE PLATE A SOUDER PN16 DN65
7	2	RESERVE.FERRULE + BOUCHON + JOINT + COLLIER CLAMP SMS.76
6	1	PORTE RONDE ANTI RETENTION BOYER DIAM.500 TYPE_P31-540
5	6	PIEDS CAISSON 250 X 300 + REGLAGE M.30 + PLATINE DIAM.200 ép.12
4	3	FOURRURES ép.3
3	1	FOND CONIQUE 15° ép.3
2	1	VIROLE ép.3
1	1	FOND CONIQUE 15° ép.3

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Nom du Client:	LARGIER TECHNOLOGIE	Téléphone:	04.75.37.42.29
Nom du Contact:	A.LEVESQUE	Fax :	04.75.37.68.22
Adresse du Client:	7 RUE DU VOLTOUR 07600 VALS LES BAINS	Nom/Adresse Livraison	LES THERMES DE ROYAT 63130 ROYAT

CONTROLES		LAVAGE /CIP	
Radios	NON	Pression (B)	
Coupon Témoin	NON	Débit (m3/H)	
Ressuage	OUI	Température (°C)	
Suivi Soudures	NON	Débit par Boule(m3/H)/1B	

TOLERANCES DE FABRICATION

Classe B suivant norme ensembles mécano-soudés NFE86-050

CONSTRUCTION

Code de Construction	CODAP 2010	Catégorie de risque DESP	HORS DIRECTIVE
Catégorie de Construtuion	C	Module DESP	HORS DIRECTIVE
Coéfficient de Soudure	0.7	Corosion	

Caractéristiques Techniques		Conditions de Service					
CUVE			Cuve	Circuit.1	Circuit.2	Circuit.3	Circuit.4
Volume Utile (L)	10000 L	Pression Service(B)	40 mB				
Volume Total (L)	10260 L	Pression Calcul(B)	40mB				
Poids Vide (kg)	850 KG	Pression Epreuve(B)					
Poids en Charge(kg)	10850 KG	Temp.Service (C°)	10à35°				
Charge/Pied(kg)	1809 KG	Temp.Calcul (C°)	35°				
Produit		Temp.Epreuve (C°)	AMBIANT				
Densité	1	Fluid/Groupe	II				
Viscosité		Volume surface ech.					
Exposition		Depression	-20mB	QUALITE DES JOINTS		EPDM	

	MATIERE	FINITION	INTERIEUR		EXTERIEUR	
			Tôles	Soudures	Tôles	Soudures
Dôme	316.L	Dôme	Ra<0.8	Ra<0.8	Gr.320	POLI
Virole	316.L	Virole	Ra<0.8	Ra<0.8	Gr.320	POLI
Fond	316.L	Fond	Ra<0.8	Ra<0.8	Gr.320	POLI
Double enveloppe		Décapé/Passivé	OUI	OUI	OUI	OUI
Supportage	304.L	Electropolissage	NON	NON		
Accéssoires	316.L	Relevé de Ra	OUI	OUI		
Isolation		Soudure Piquages	ARASEES			

IND.	OBJET.	DATE.	DES
E	MODIFIER REP.8 ET 11	05.01.15	A.G
D	MODIFIER POSITION REP.9.11.12.13 + MODIFIER REP.10	24.12.14	A.G
C	MODIFIER DIAMETRE + LONGUEUR VIROLE + REP.7 + POSITION REP.6.12 ET 13	19.12.14	A.G
B	MODIFIER REP.12 ET 13 + VALEUR DE LA DEPRESSION	08.12.14	A.G
A	EMISSION INITIALE	03.12.14	A.G

Dessiné par:	Vérifié par:	Approuv par-dat	N°Cde:	N°Affaire:	Echelle:
A.G	JL.G		LT7776	EA-729	1/20e

COELHO-GAUTHIER
10 Rue des Guérins
42120 Le COTEAU
TEL.04.77.72.26.07
FAX.04.77.70.33.96
Email : contact@coelho.fr

Désignation:
1 CUVE HORIZONTALE 10000 L

N° du plan: CT-EA-729/1 | Indice: E